

**UWAGA:**

zachować minimalne odległości  
od istniejących sieci zgodnie  
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia, nie ma studni  
Instalacja w odległości minimum  
2m od granicy działki

**Legenda:**

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozszczyjący
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- BPOŚ10 - proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia  
ścieków (10 RLM)
- BPOŚ6 - proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia  
ścieków (6 RLM)
- BPOŚ4 - proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia  
ścieków (4 RLM)
- PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
- PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SCHN - proj. studnia chłonna w nasypie
- SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków


Investor:	GMINA STASZÓW	Brana:	Sanitarna	Faza:	PB
Adres inwestycji:	Dobra	Nr działki:	2	Data:	01.2020
Tytuł rysunku:	Plan zagospodarowania terenu	Skala:	1:500	Nr rysunku:	5
Sporządził:	MGR INŻ. M. SALATA				
PODPIS:					









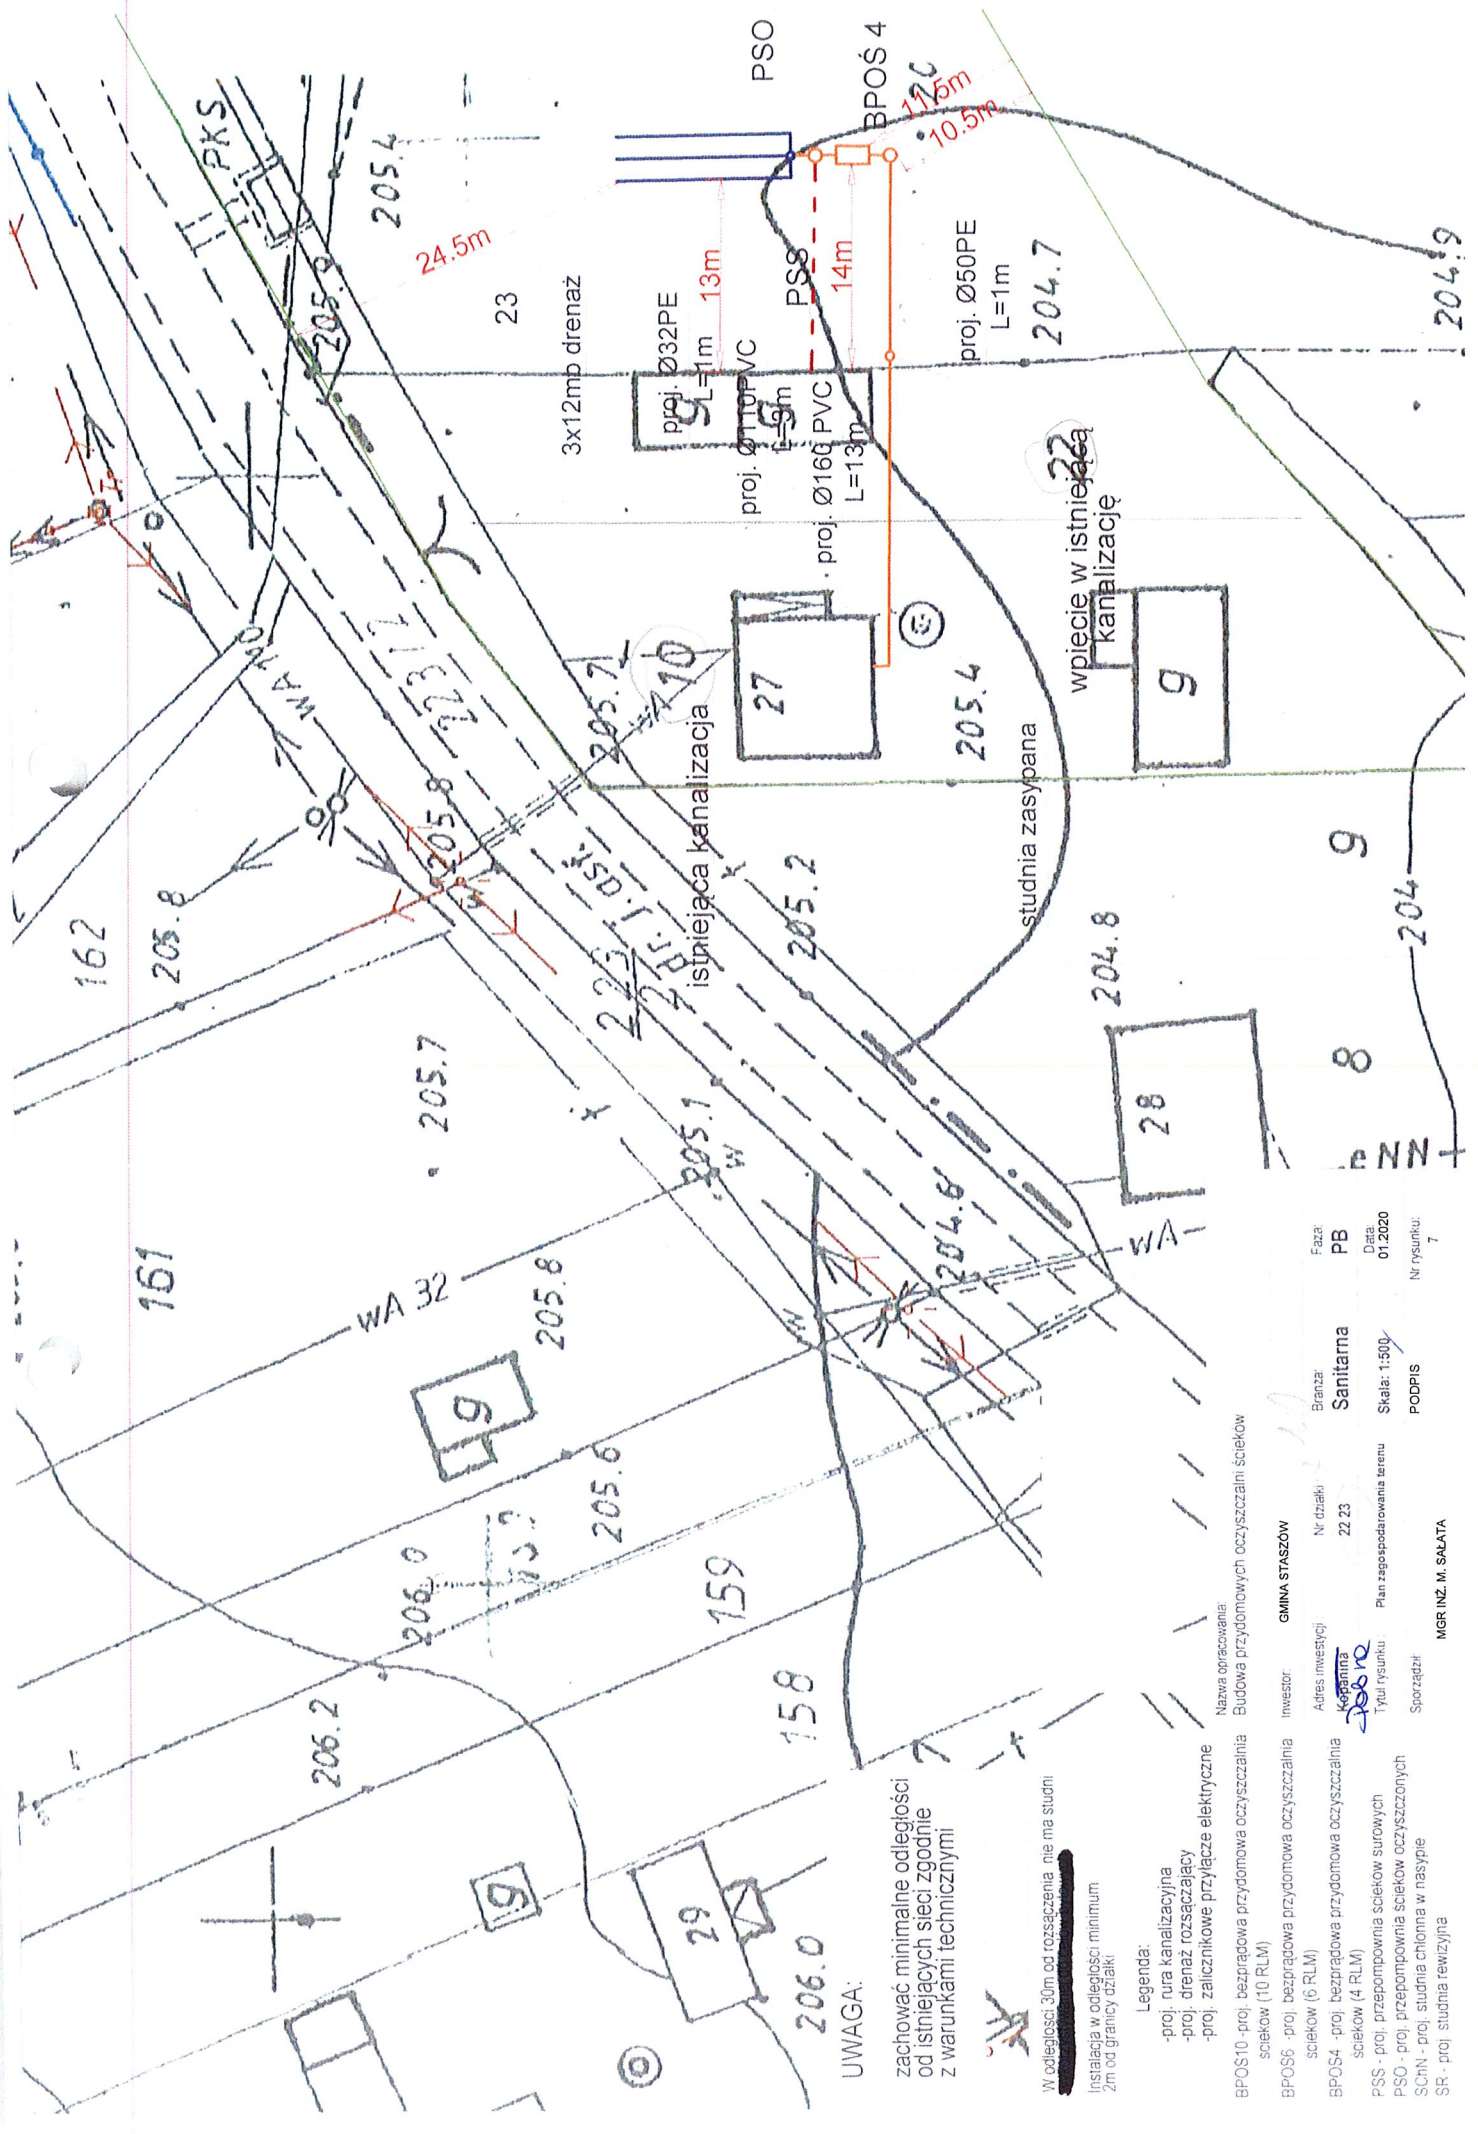

**UWAGA:**  
zachować minimalne odległości  
od istniejących sieci zgodnie  
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni  
Instalacja w odległości minimum  
2m od granicy działki

**Legenda:**

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. orenaz rozszczajający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- BPOS10 - proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
- BPOS6 - proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
- BPOS4 - proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
- PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
- PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SCN - proj. studnia chłonna w nasypie
- SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Inwestor:	GMINA STASZÓW		
	Adres inwestycji	Nr działki	22 23
Sporządził:	Kierownik		
	Tytuł rysunku	Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:500
Faza:		Bransza:	Sanitarna
Data:		Podpis:	PODPIS
01.2020		Nr rysunku:	
		7	

MGR INŻ. M. SALATA