


UWAGA:
zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni
Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

- Legenda:**
- proj. rura kanalizacyjna
 - proj. drenaż rozsączający
 - proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
 - 3POŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLIM)
 - 3POŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLIM)
 - 3POŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLIM)
 - 3SS -proj. przepompownia ścieków surowych
 - 3SO -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
 - 3CnH -proj. studnia chłonna w nasypie
 - SR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		Faza: PB	
Inwestor: GMINA STASZÓW		Branża: Sanitarna	
Adres inwestycji: Poddebówiec		Nr działki: 125	
Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		Skala: 1:500	
Sporządził: MGR INŻ. M. SALATA		Podpis: 76	

1162, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

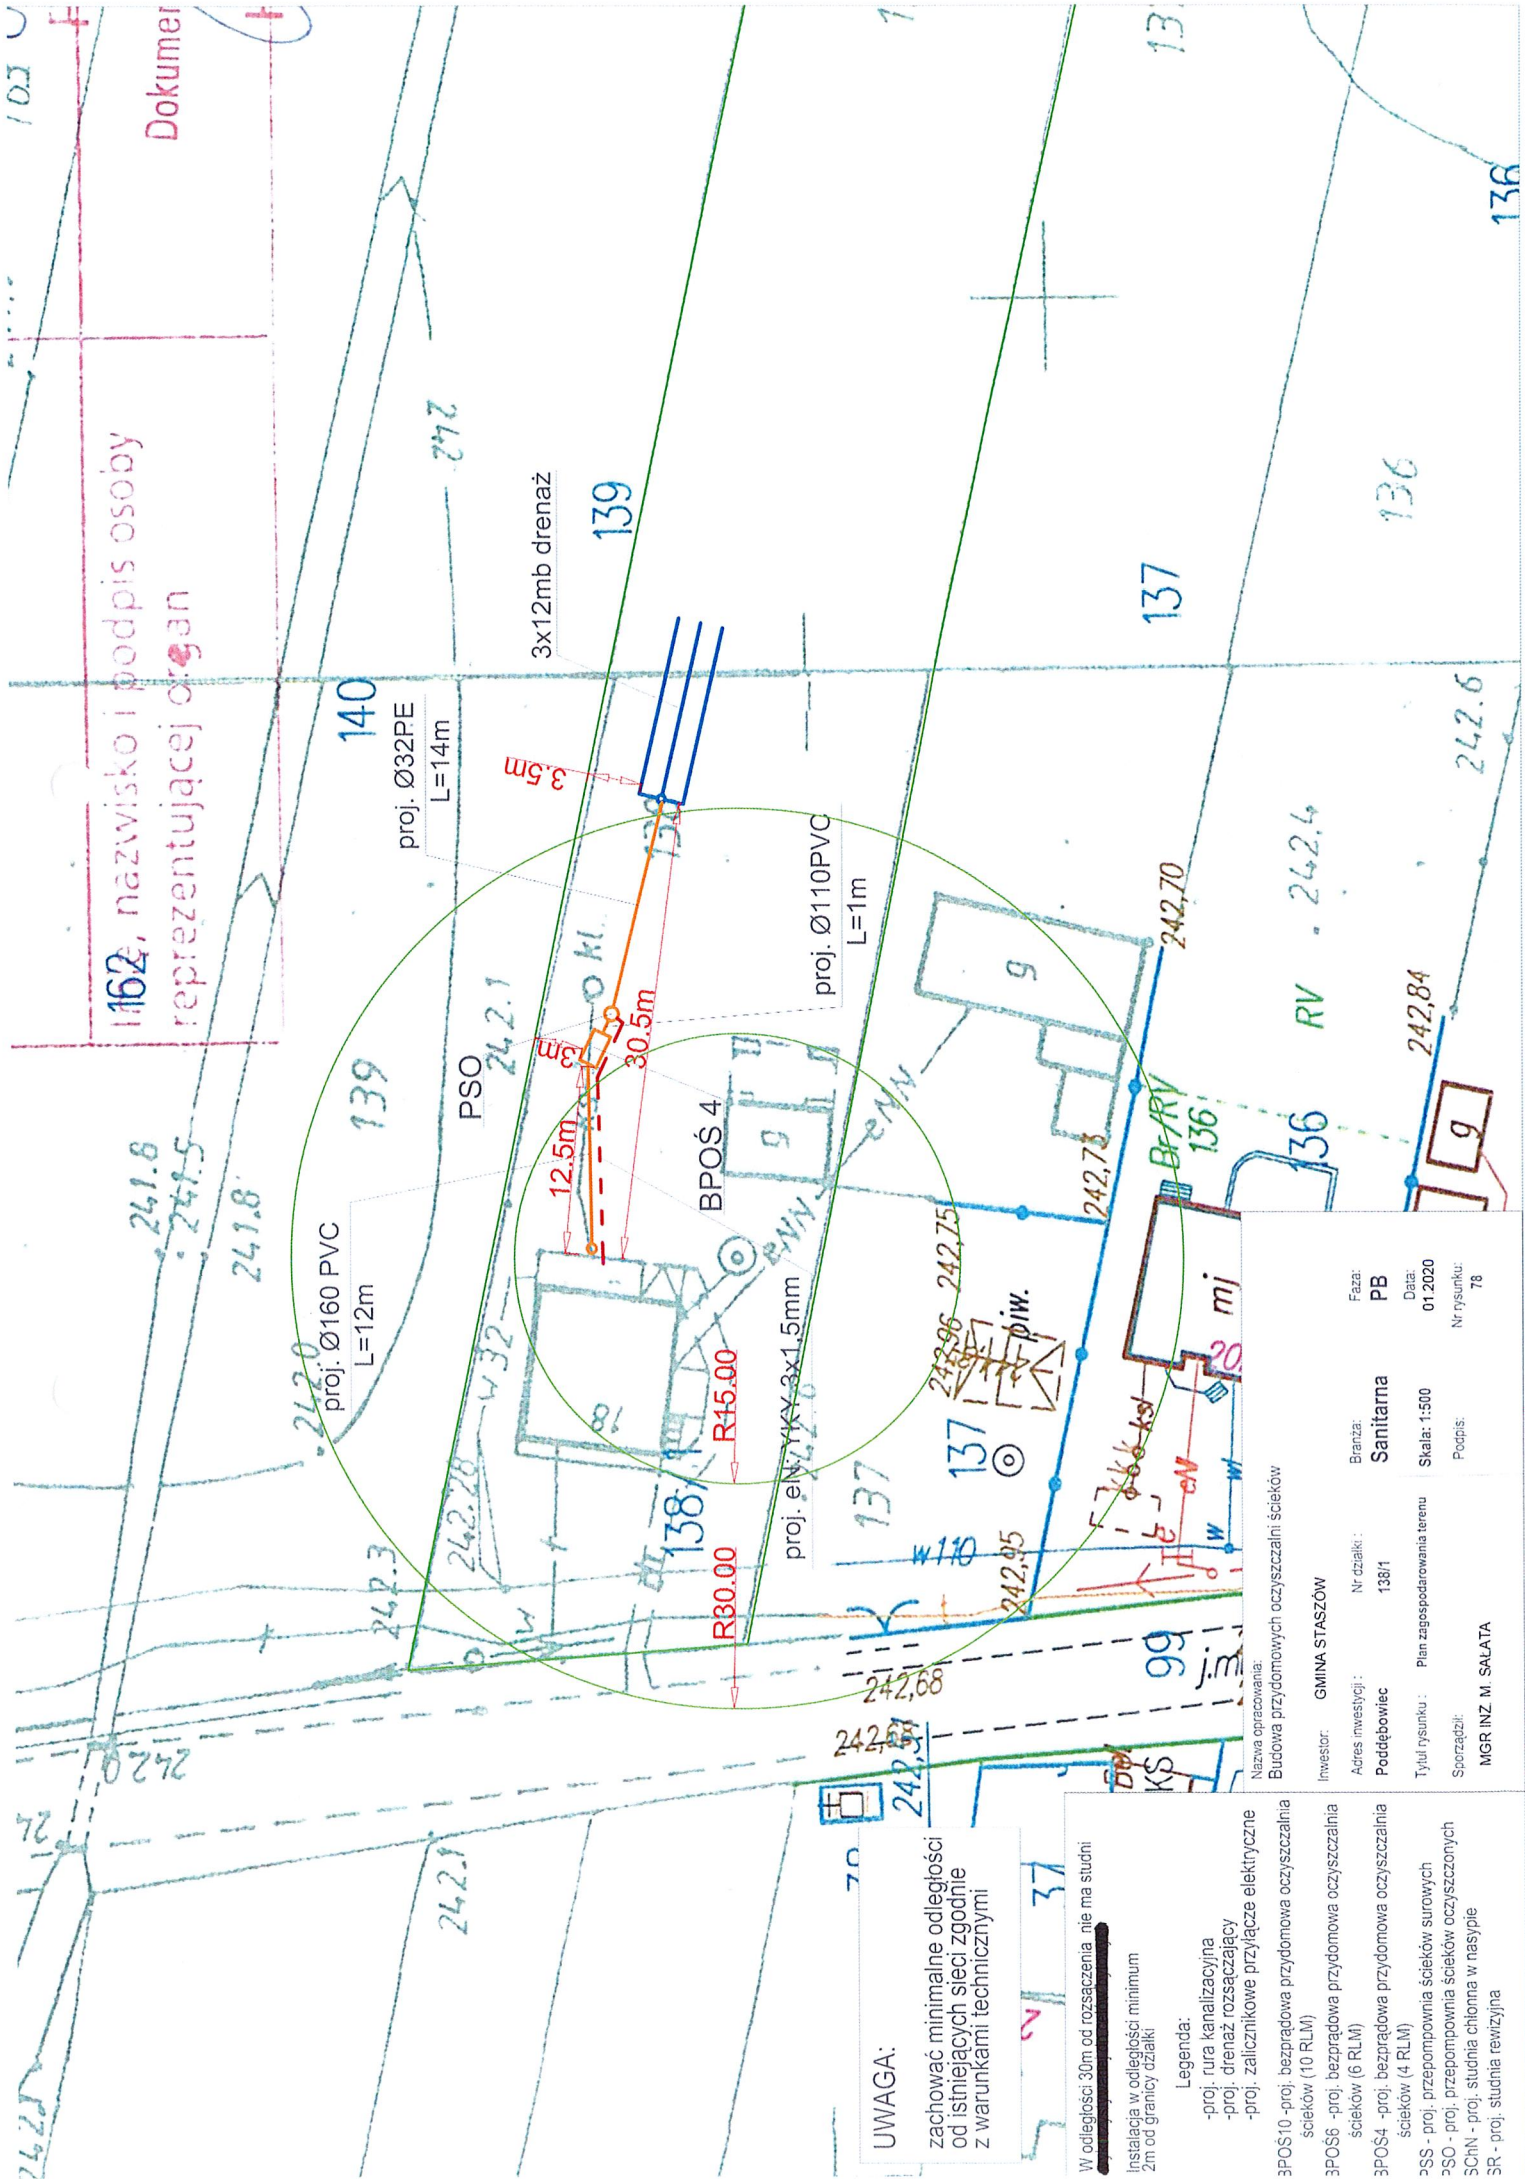

UWAGA:

zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni

Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki


Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozszający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne

- 3POS10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLM)
- 3POS6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLM)
- 3POS4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLM)
- 3SS -proj. przepompownia ścieków surowych
- 3SO -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- 3CHN -proj. studnia chłonna w nasypie
- SR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Investor: GMINA STASZÓW
Adres inwestycji: Nr działki: 138/1
Podobawiec: Sanitarna
Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu
Skala: 1:500
Sporządził: MGR INŻ. M. SALATA
Podpis: 78
Faza: PB
Data: 01.2020
Nr rysunku: 78

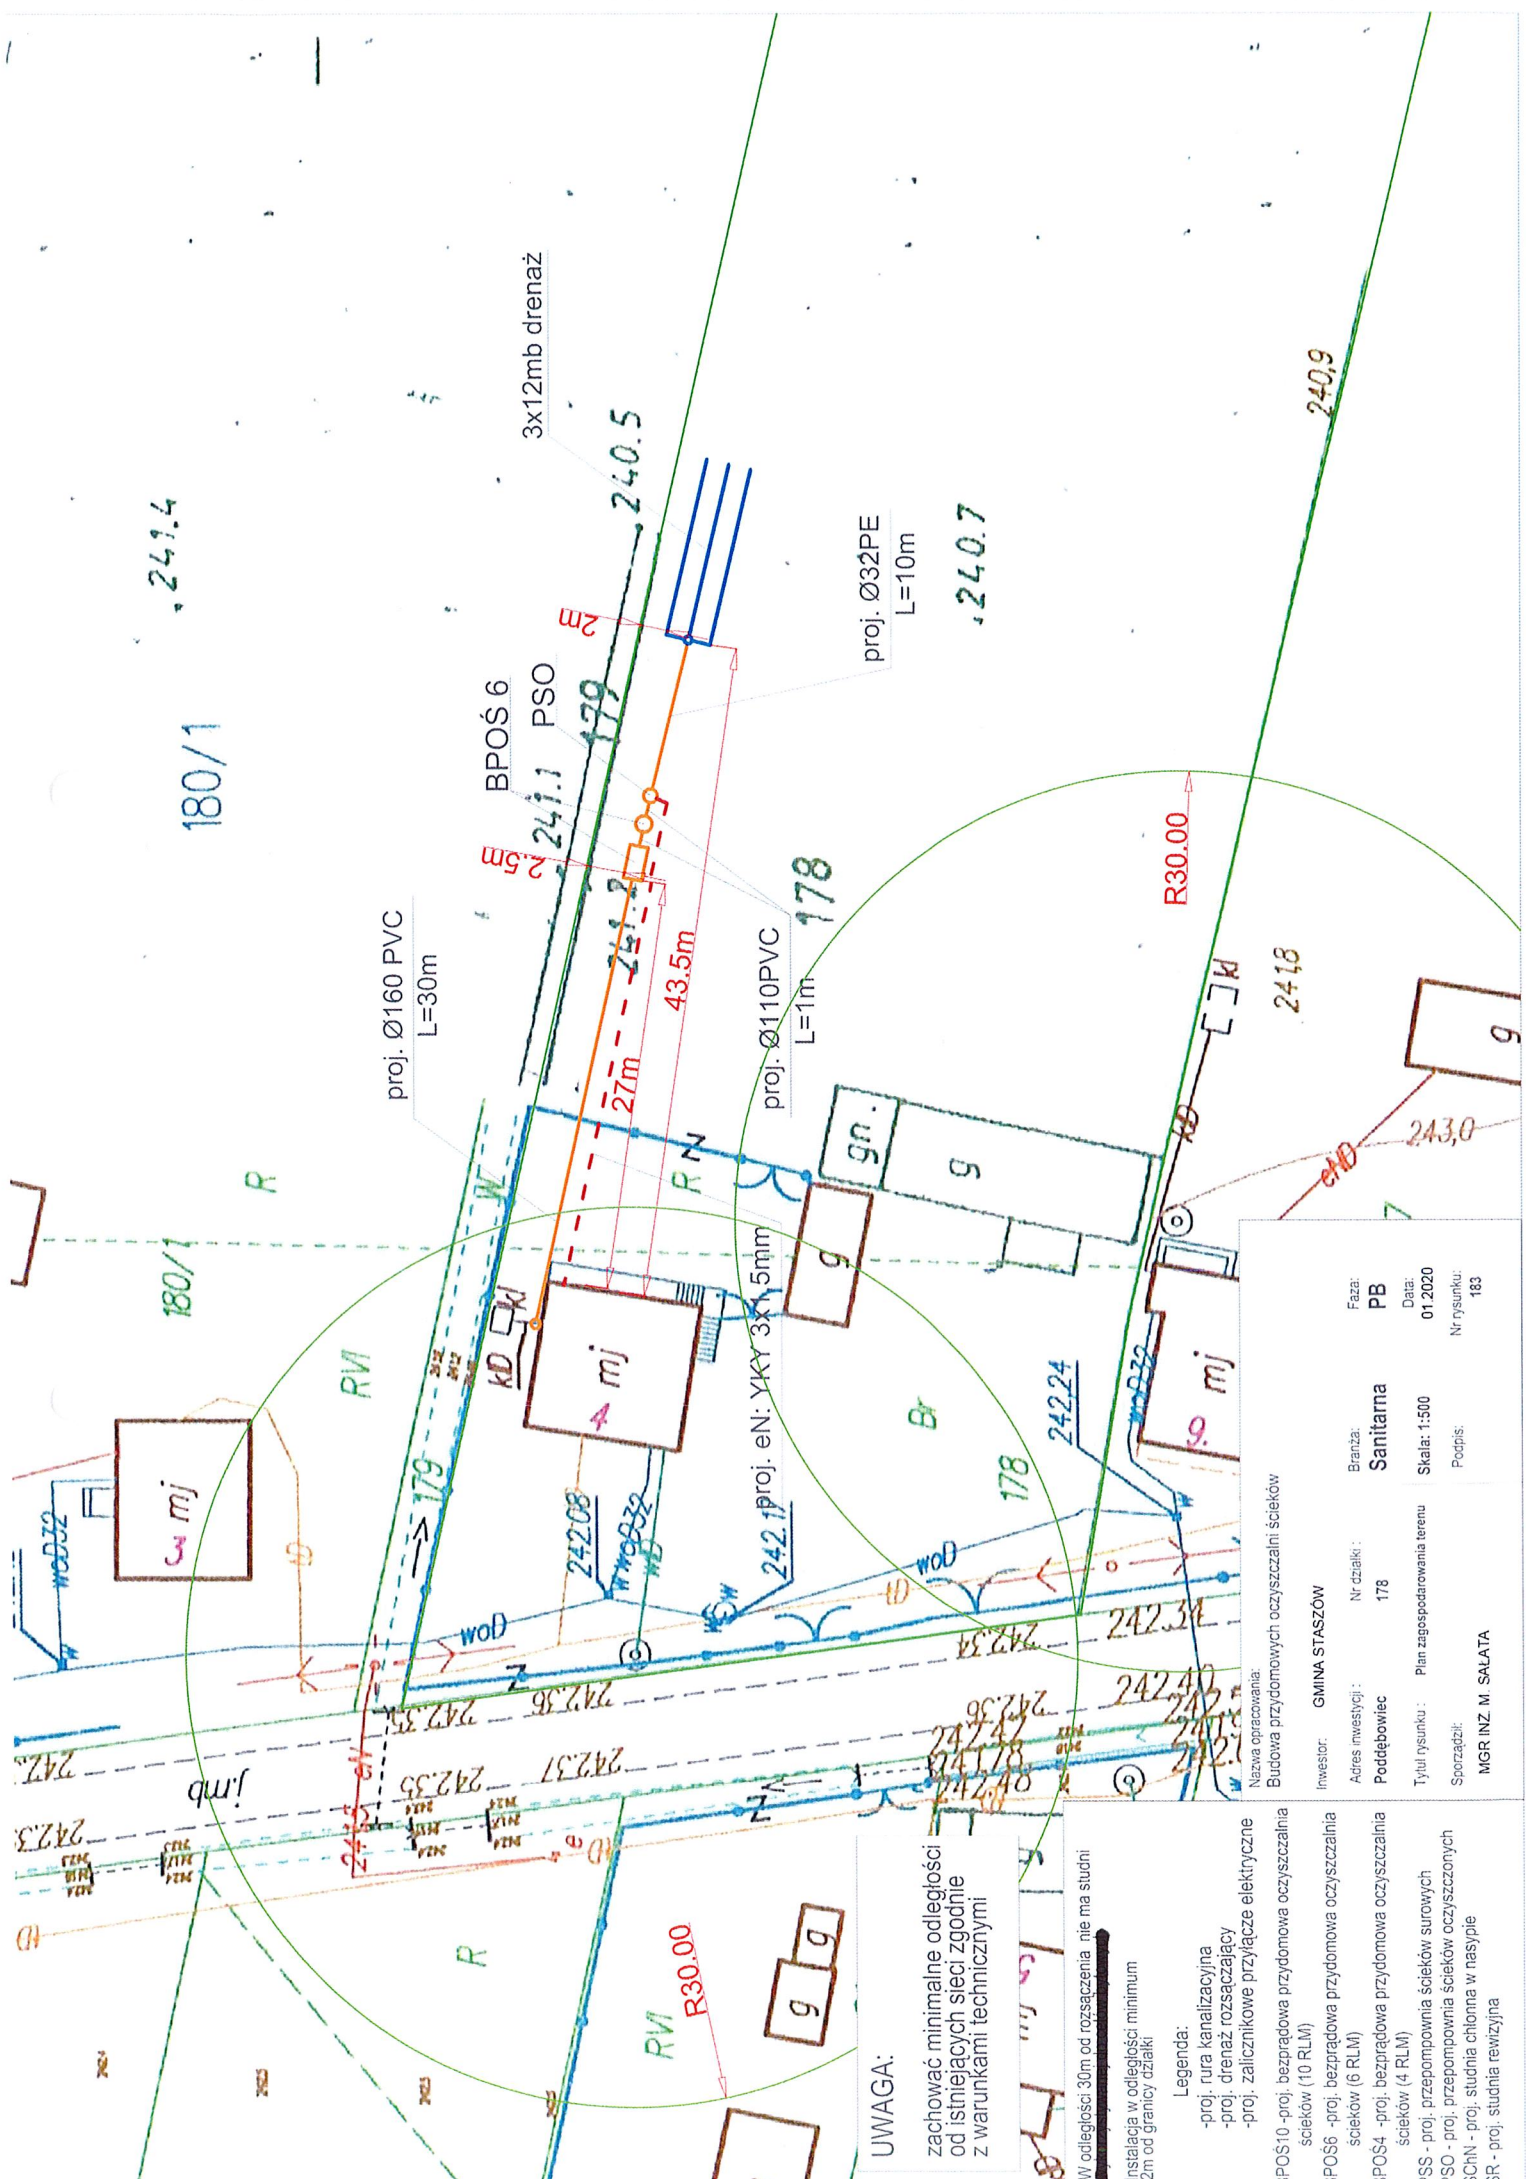

UWAGA:

zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni

Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozszający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- 3POS10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLM)
- 3POS6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLM)
- 3POS4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLM)
- 3SS -proj. przepompownia ścieków surowych
- 3SO -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- 3CNI -proj. studnia chłonna w nasypie
- SR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Investor:	GMINA STASZÓW	Nr działki:	178	Podział:	MGR INŻ. M. SALATA
Adres inwestycji:	Podębówiec	Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:500	Podpis:	
Faza:	Sanitarna	Skala:	1:500	Podpis:	
Nr rysunku:	183	Podpis:		Podpis:	

Faza:


PB

Data:

01.2020

Nr rysunku:

183

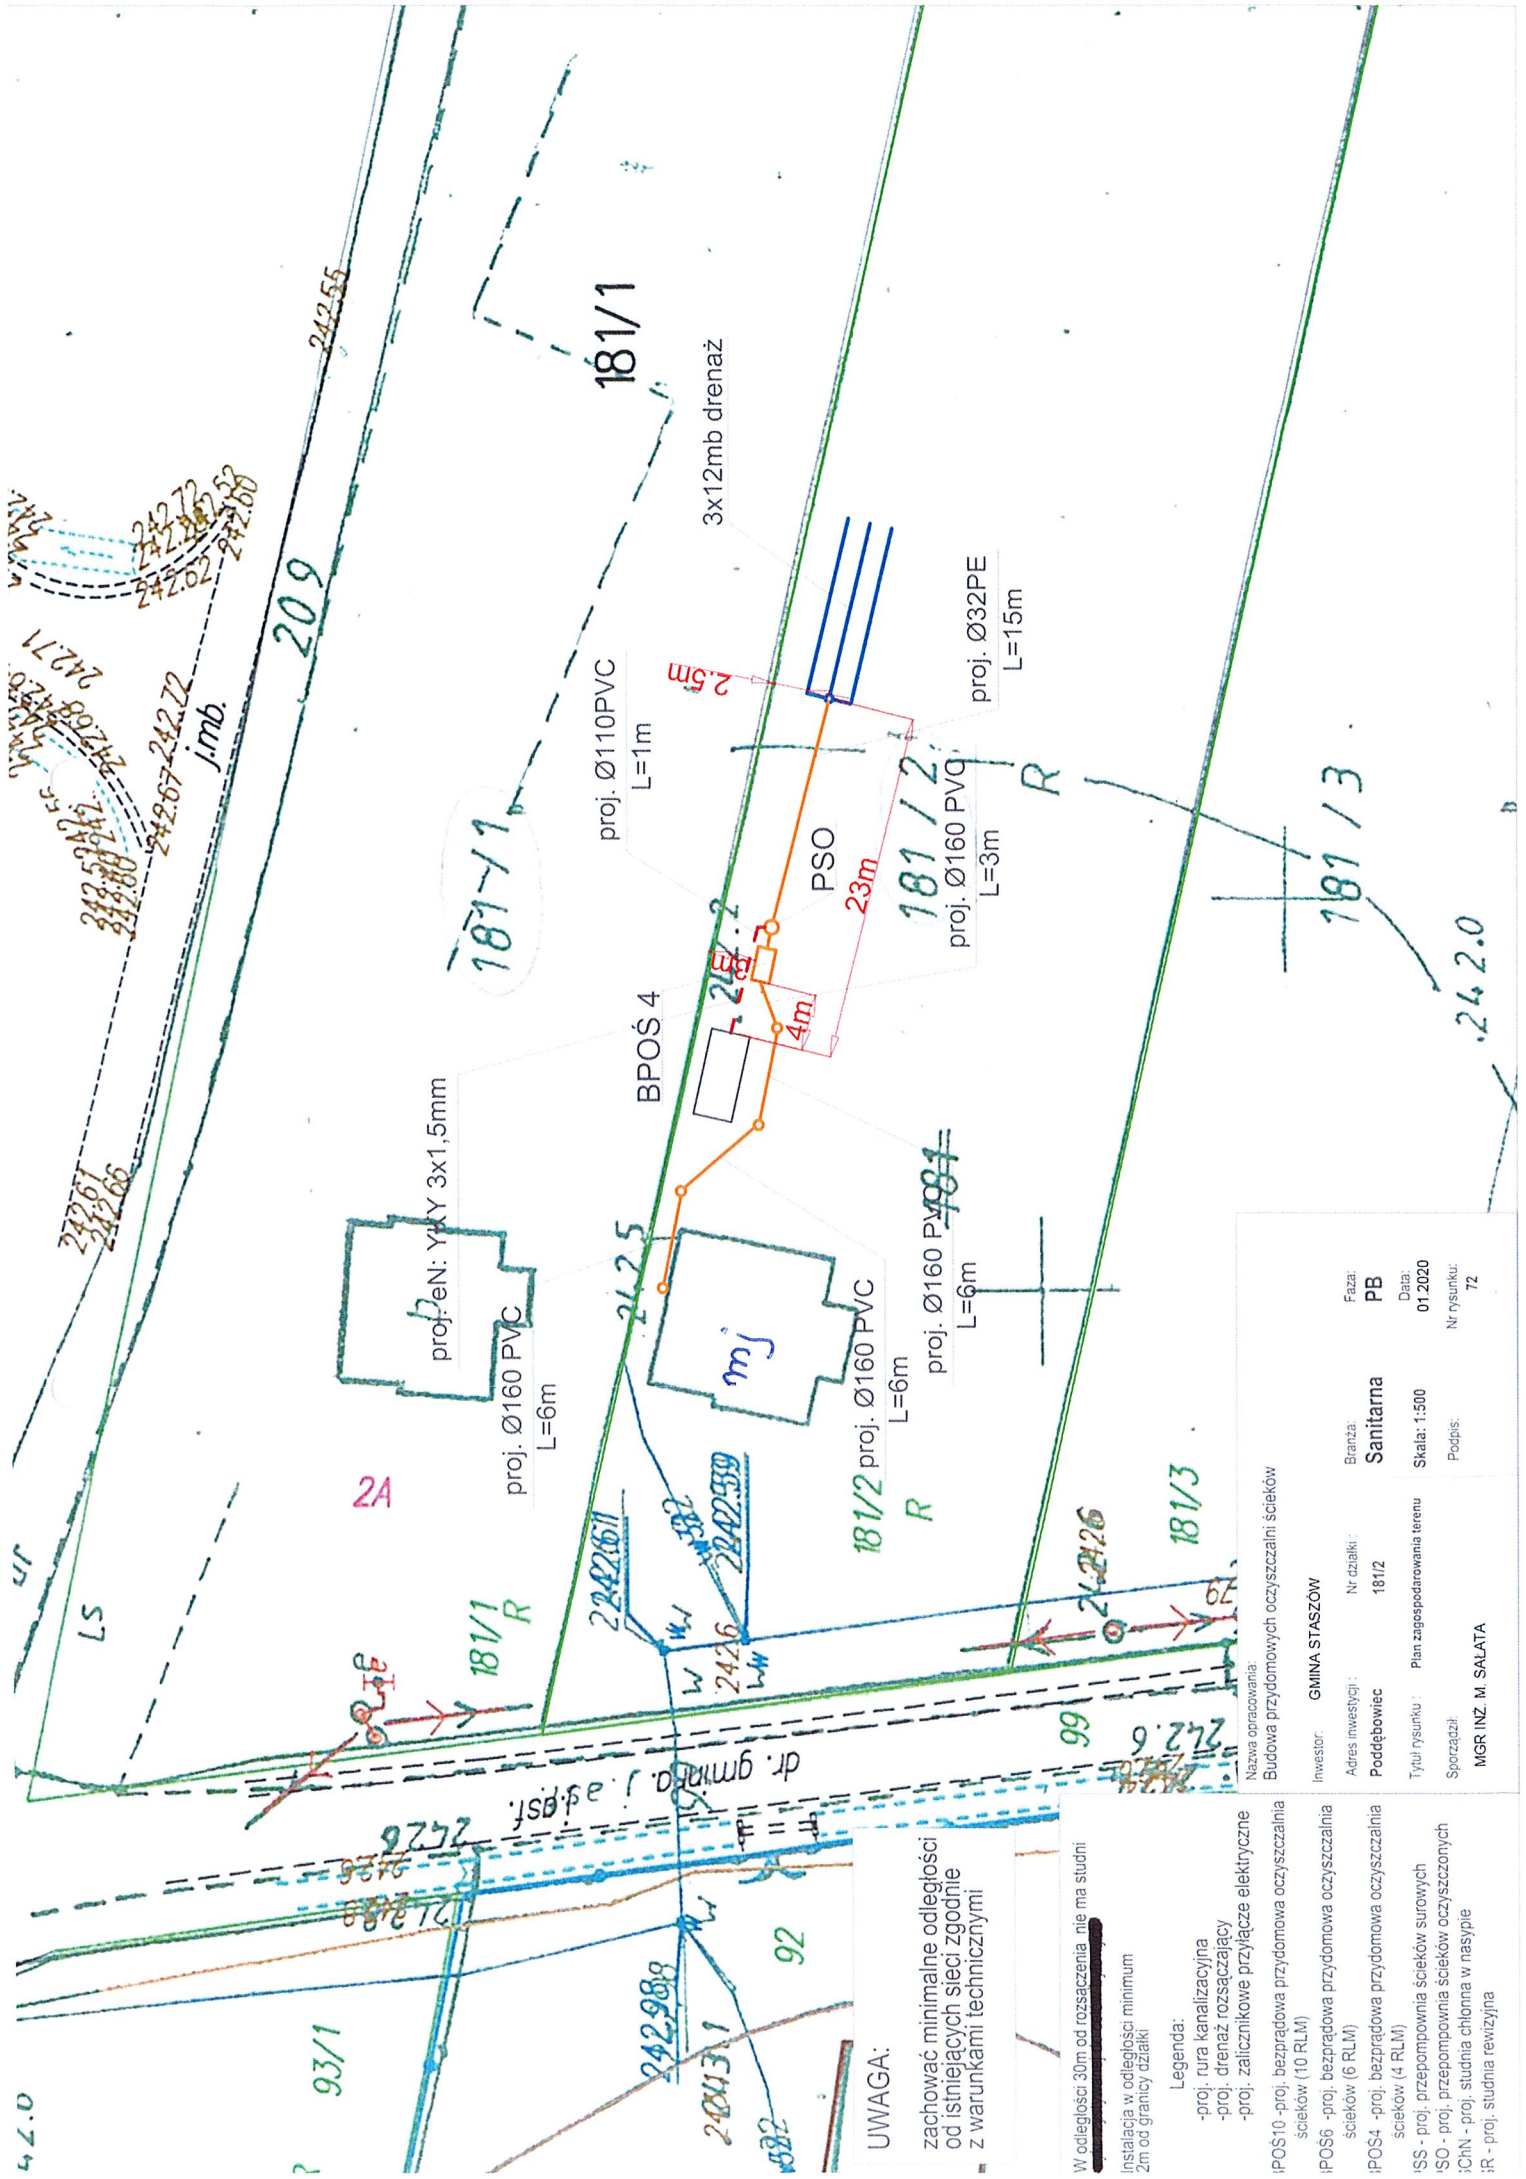

UWAGA:

zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi


W odległości 30m od rozszczenia, nie ma studni
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozszczający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- iPOŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLM)
- iPOŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLM)
- iPOŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLM)
- iSS -proj. przepompownia ścieków surowych
- iSO -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- iCN -proj. studnia chłonna w nasypie
- iR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

INWESTOR:		GMINA STASZÓW	
Adres inwestycji:	Nr działki:	Branża:	Faza:
Poddębówiec	181/2	Sanitarna	PB
Tytuł rysunku:	Plan zagospodarowania terenu	Skala:	Data:
Sporządził:	Podpis:	1:500	01.2020
MGR INŻ. M. SALATA		Nr rysunku:	72

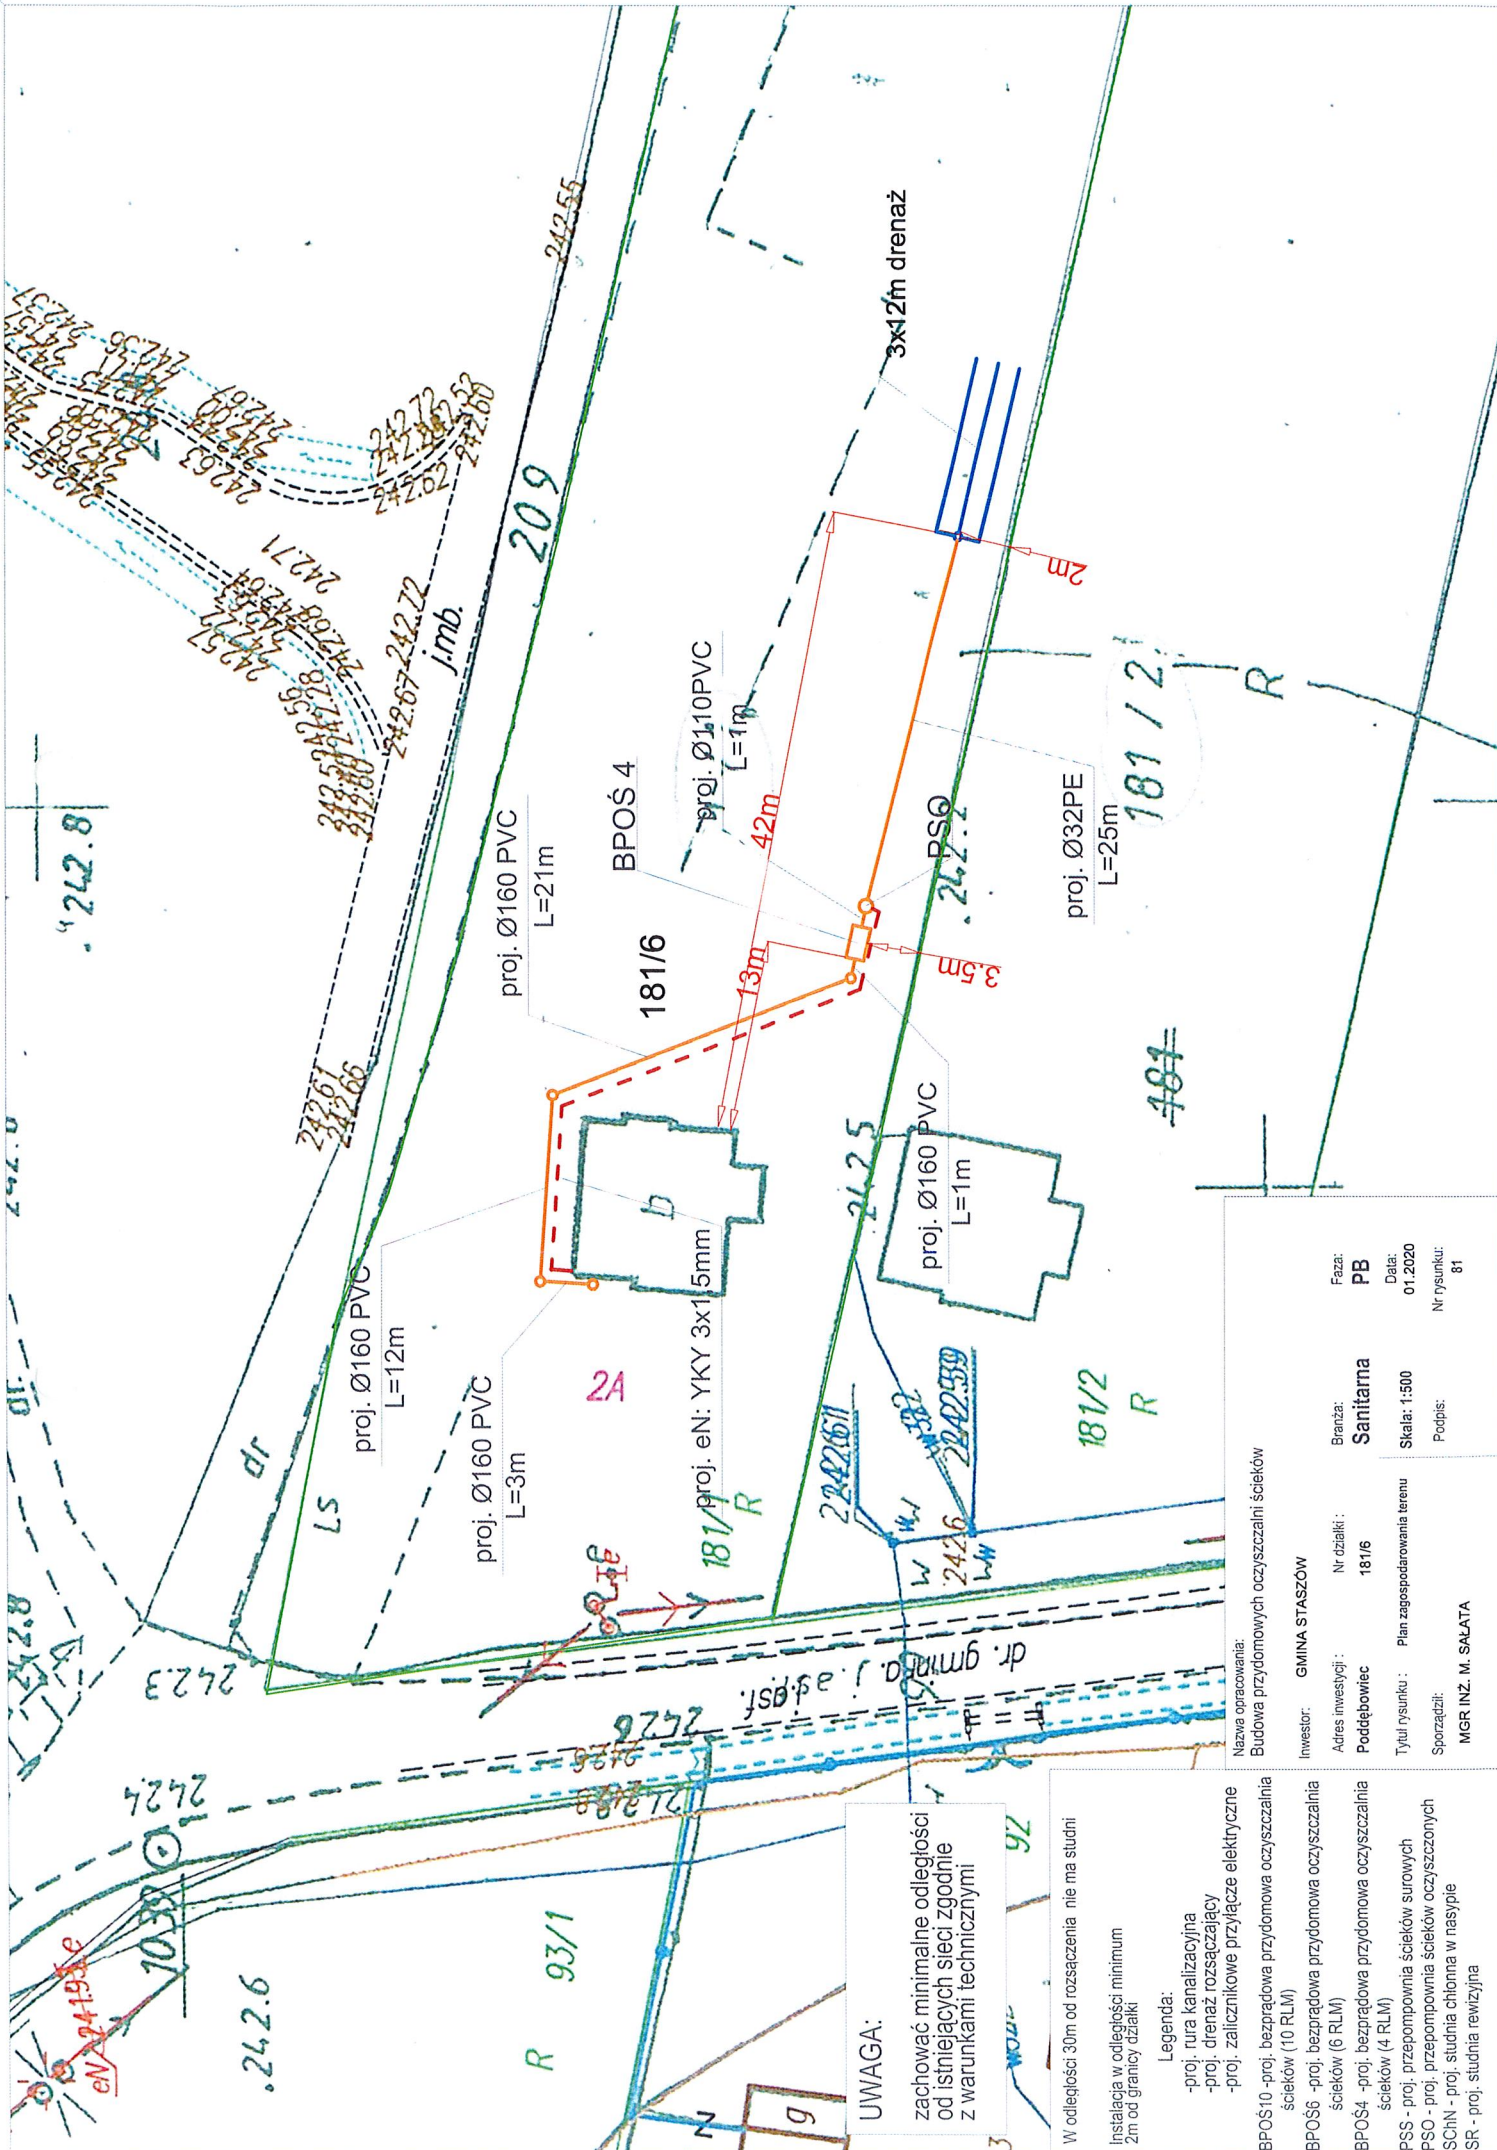

UWAGA:

zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozłączenia nie ma studni
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaz rozłączający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- BPOŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLM)
- BPOŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLM)
- BPOŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLM)
- PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
- PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SChN - proj. studnia chłonna w nasypie
- SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Investor:	GINA STASZÓW	Faza:	PB
Adres inwestycji:	Nr działki:	Brzoz:	Sanitarna
Podobawiec	181/6	Skala:	1:500
Tytuł rysunku:	Plan zagospodarowania terenu	Podpis:	
Sporządził:	MGR INŻ. M. SALATA	Nr rysunku:	81