


UWAGA:
zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni
Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

Legenda:
-proj. rura kanalizacyjna
-proj. drenaż rozsączający
-proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne

3POŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (10 RLM)
3POŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (6 RLM)
3POŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (4 RLM)
3SS -proj. przepompownia ścieków surowych
3SO -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
3ChN -proj. studnia chłonna w nasypie
SR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		Faza: PB	
Inwestor: GMINA STASZÓW		Branża: Sanitarna	
Adres inwestycji: Poddębówiec	Nr działki: 33	Skala: 1:500	
Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		Podpis: MGR INŻ. M. SALATA	
Sporządził:		Data: 01.2020	
		Nr rysunku: 138	

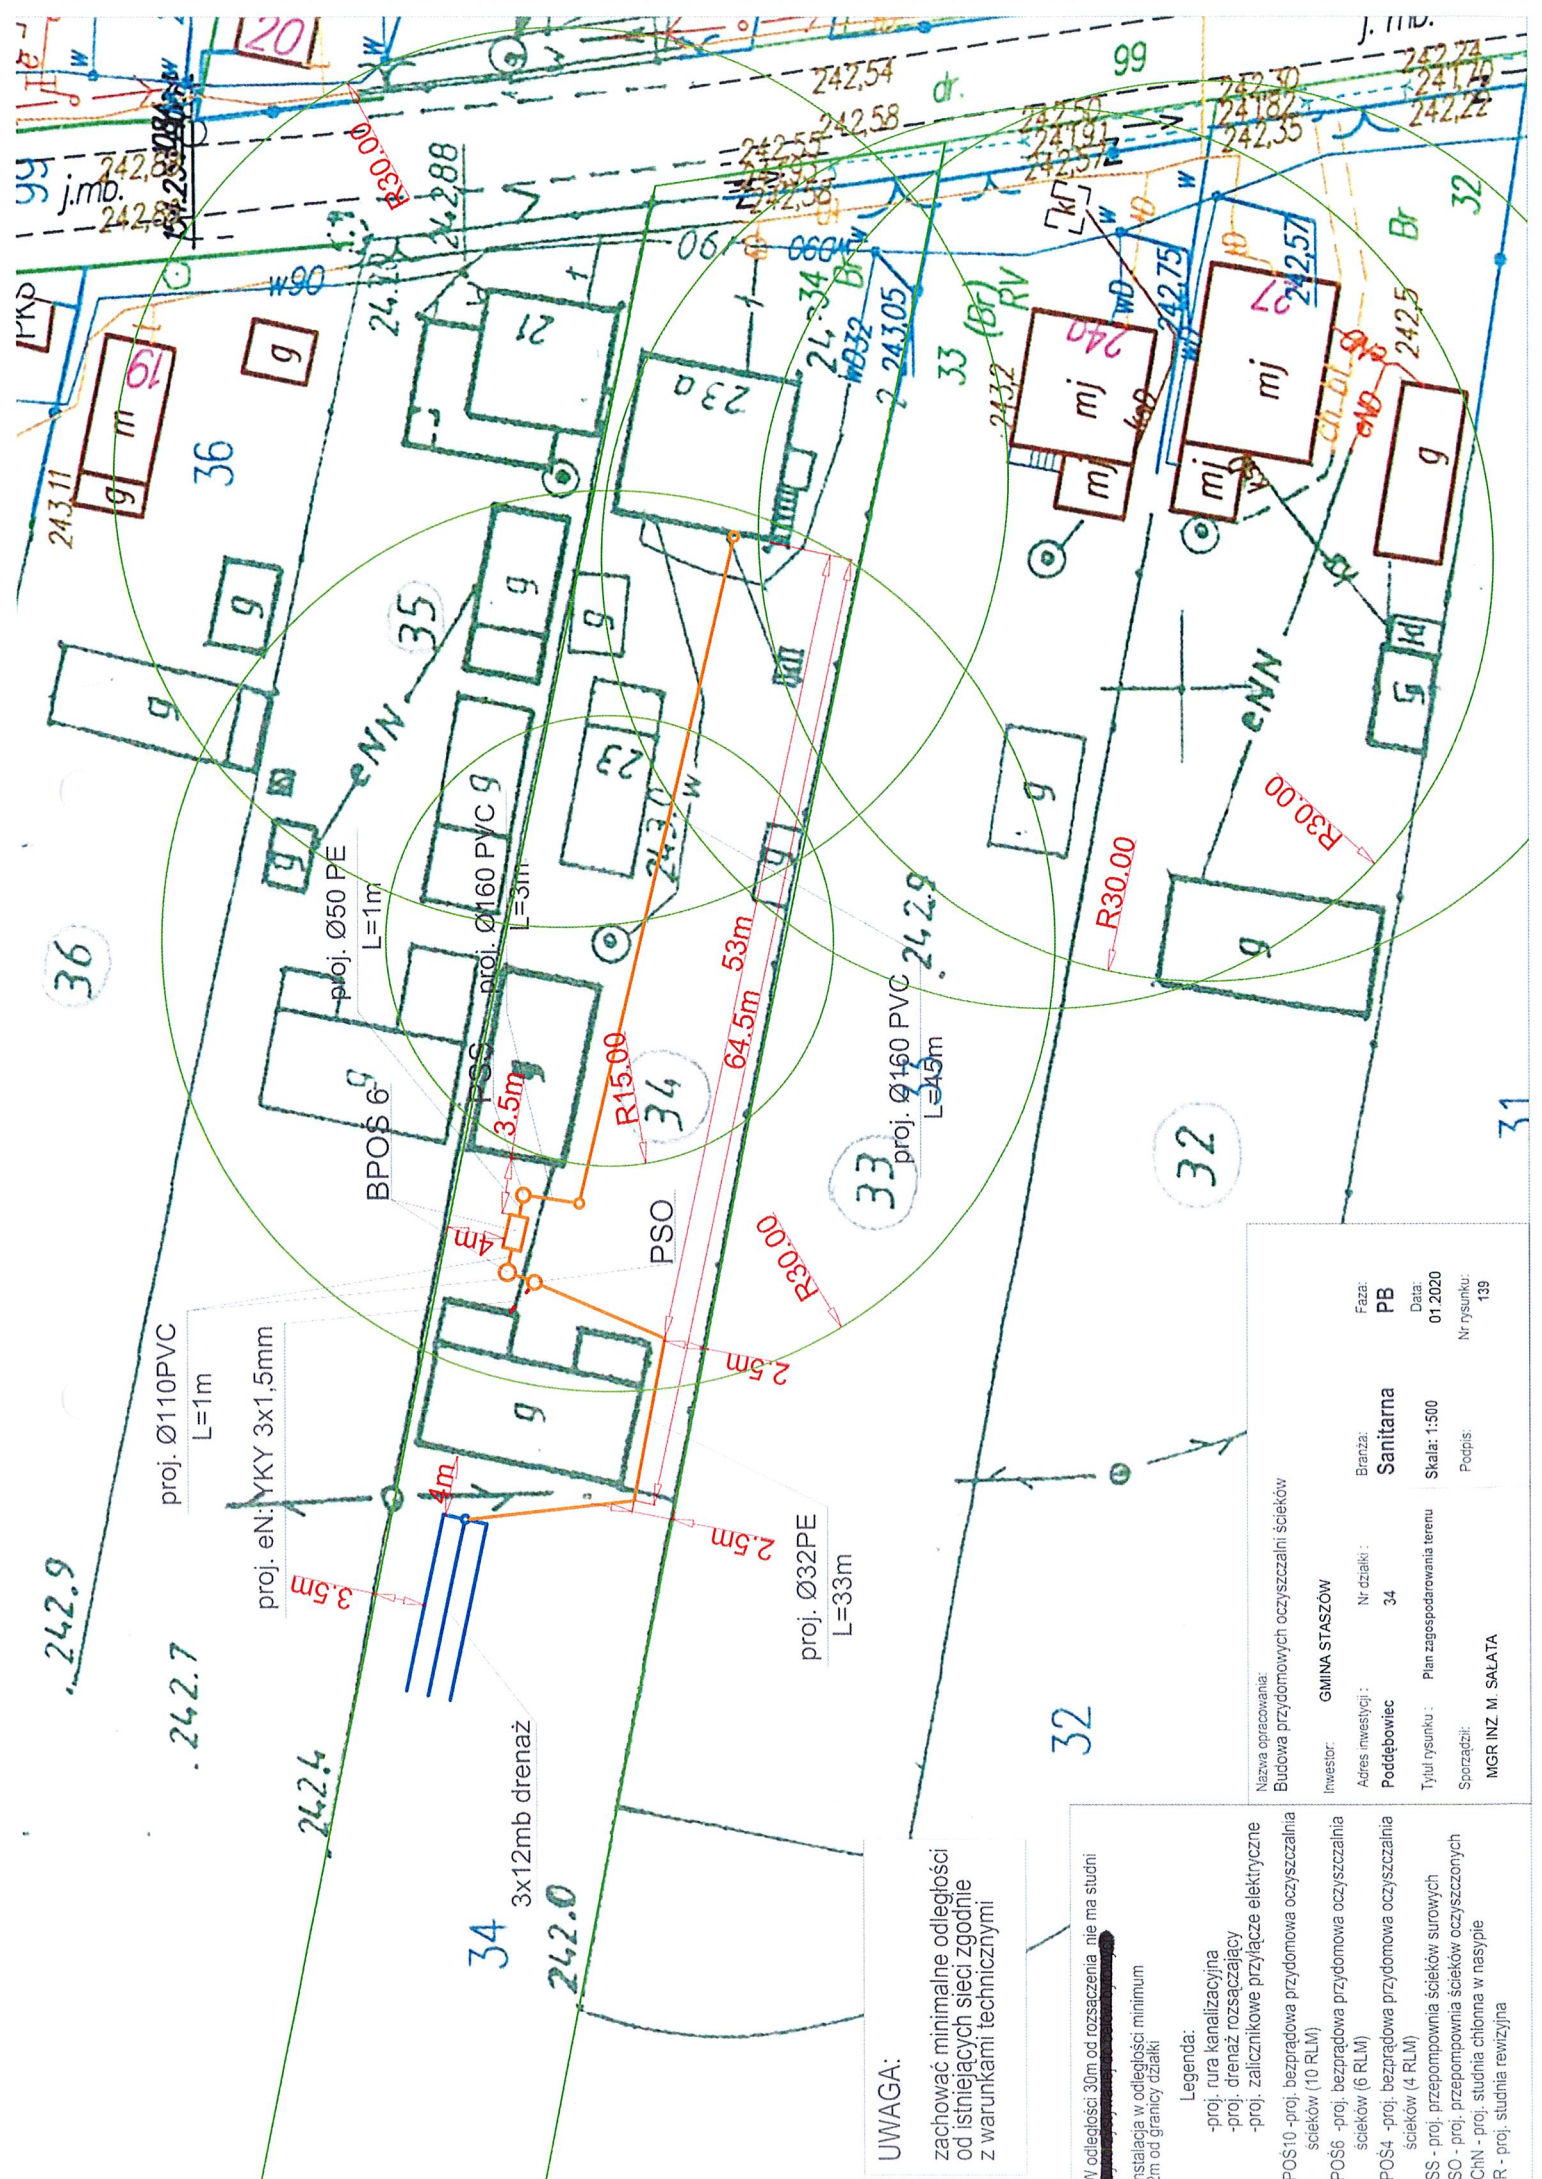

UWAGA:

zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi


W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozsączający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- 3POŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLm)
- 3POŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLm)
- 3POŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLm)
- 3PS - proj. przepompownia ścieków surowych
- 3SO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SChN - proj. studnia chłonna w nasypie
- SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Investor:	GMINA STASZÓW	Faza:	PB
Adres inwestycji:	Nr działki: 34	Branża:	Sanitarna
Podjębawiec:	Plan zagospodarowania terenu	Data:	01.2020
Tytuł rysunku:	Skala: 1:500	Nr rysunku:	139
Sporządził:	Podpis:		
MGR INŻ. M. SALATA			

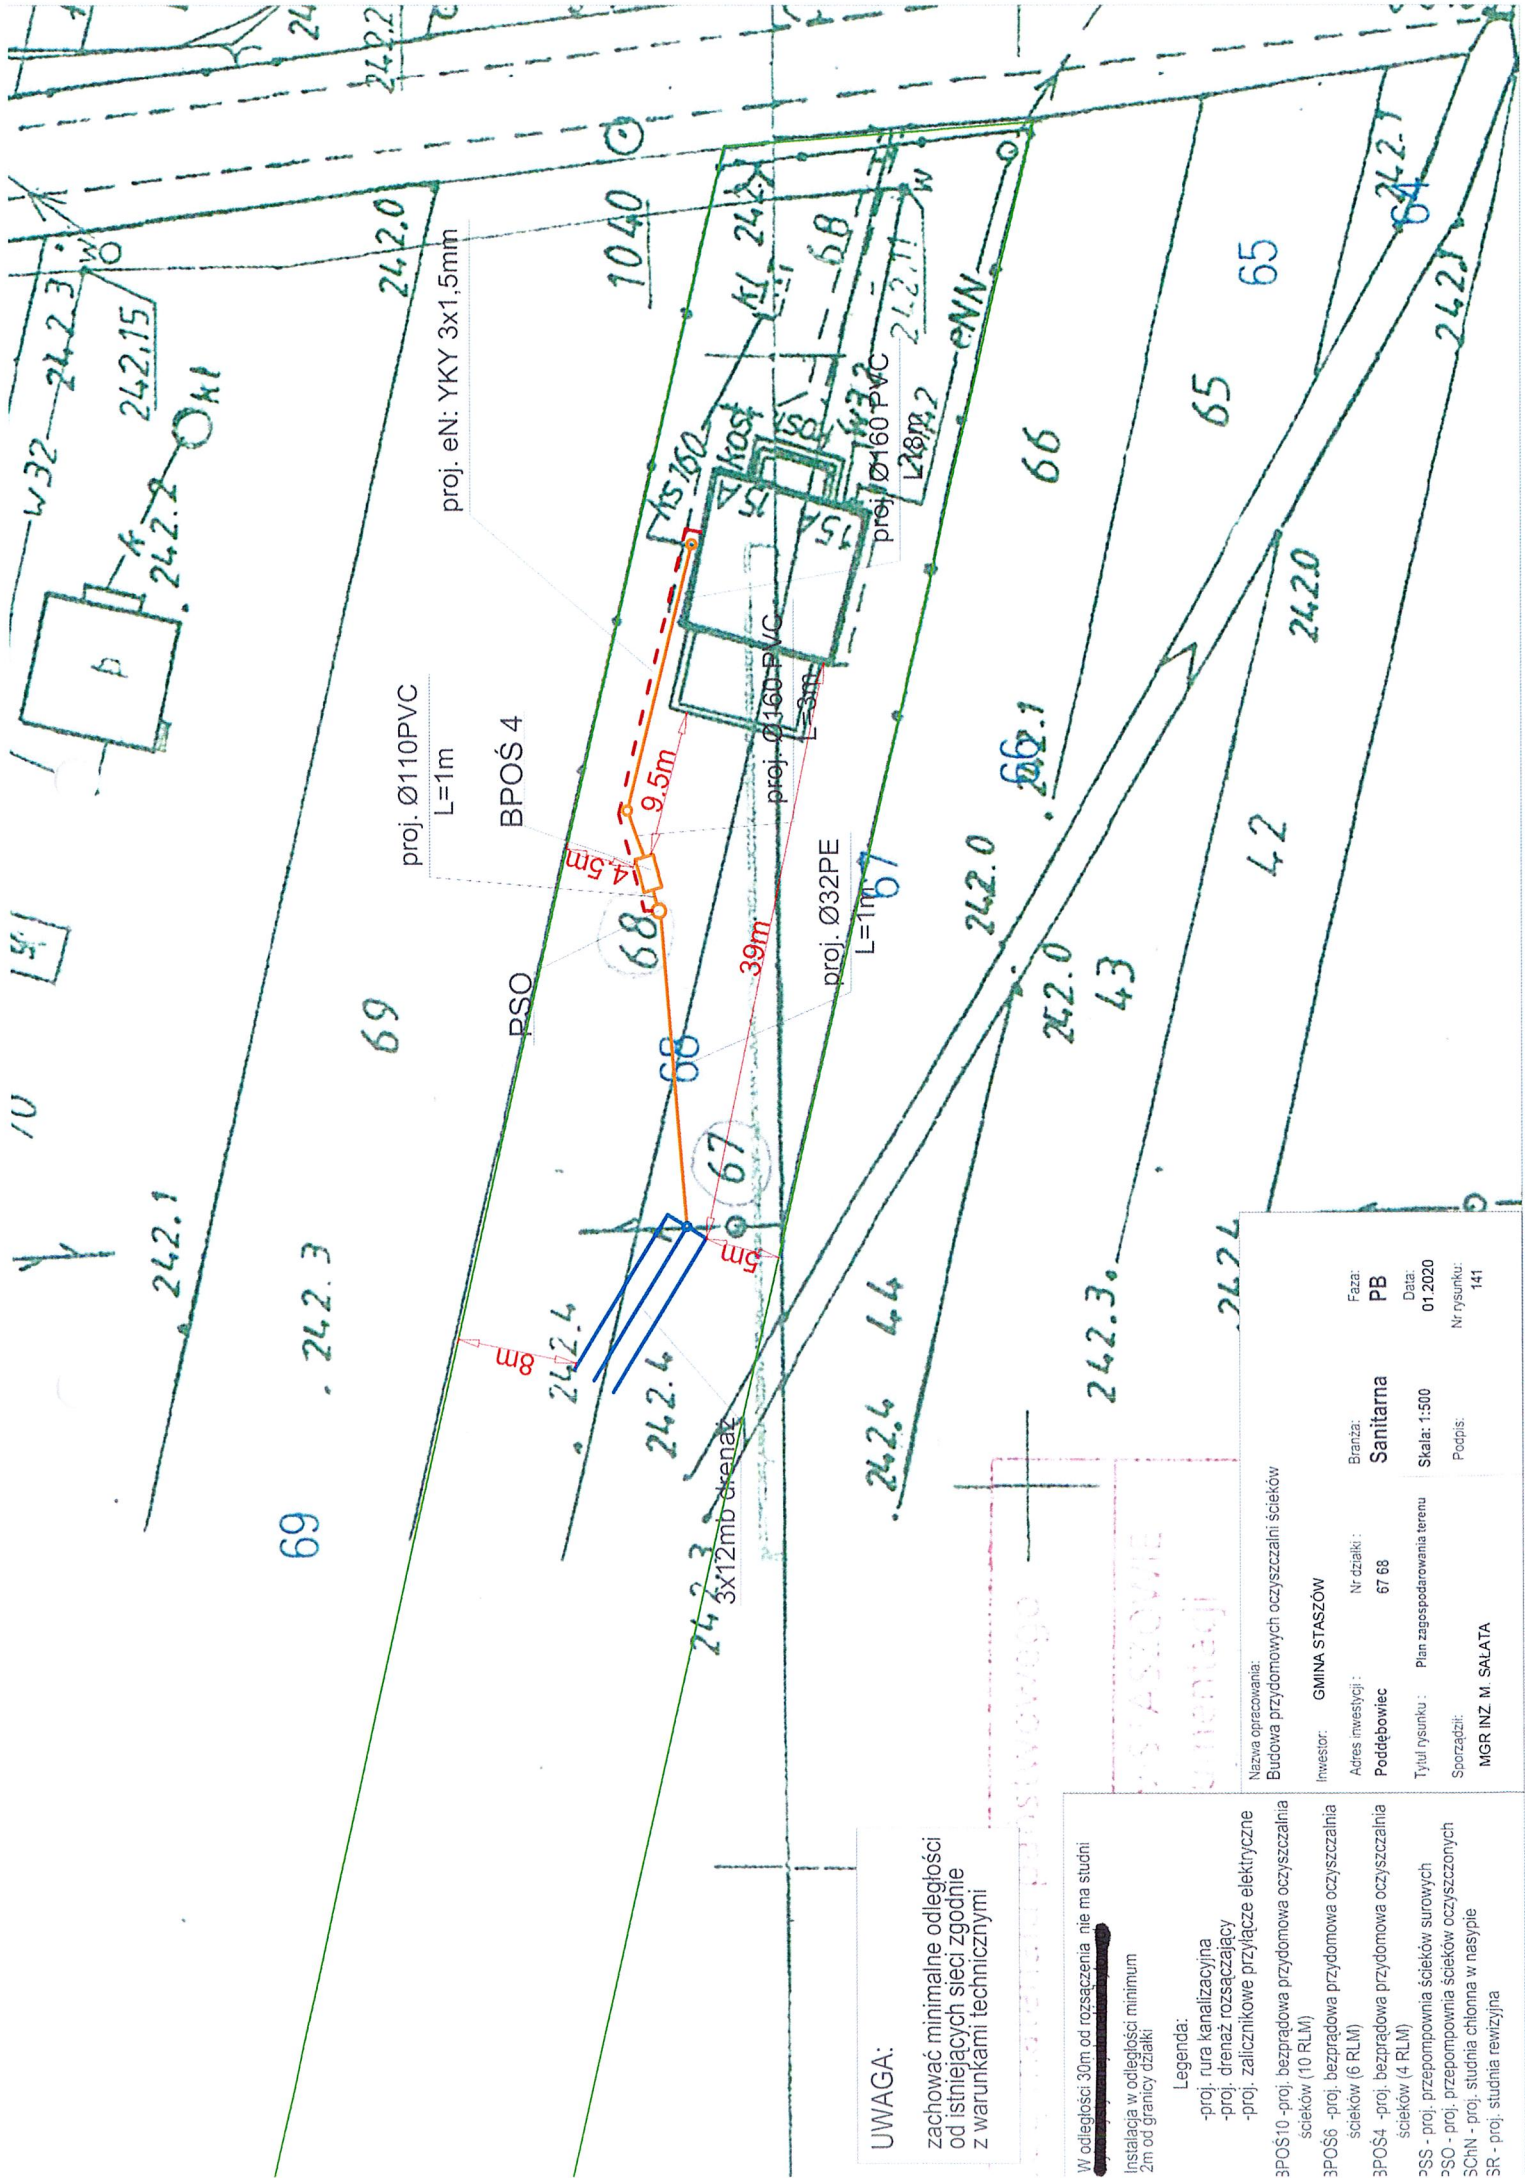

UWAGA:

zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni
Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozszczający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- 3POŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (10 RLM)
- 3POŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (6 RLM)
- 3POŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (4 RLM)
- 3SS -proj. przepompownia ścieków surowych
- 3SO -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- 3CHN -proj. studnia chłonna w nasypie
- SR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Investor:
GMINA STASZÓW

Adres inwestycji:
Nr działki:

Poddębówiec 67 68

Tytuł rysunku:
Plan zagospodarowania terenu

Sporządził:

MGR INZ. M. SALATA

Branża:

Sanitarna

Skala: 1:500

Podpis:

Faza:


PB

Data:

01.2020

Nr rysunku:

141

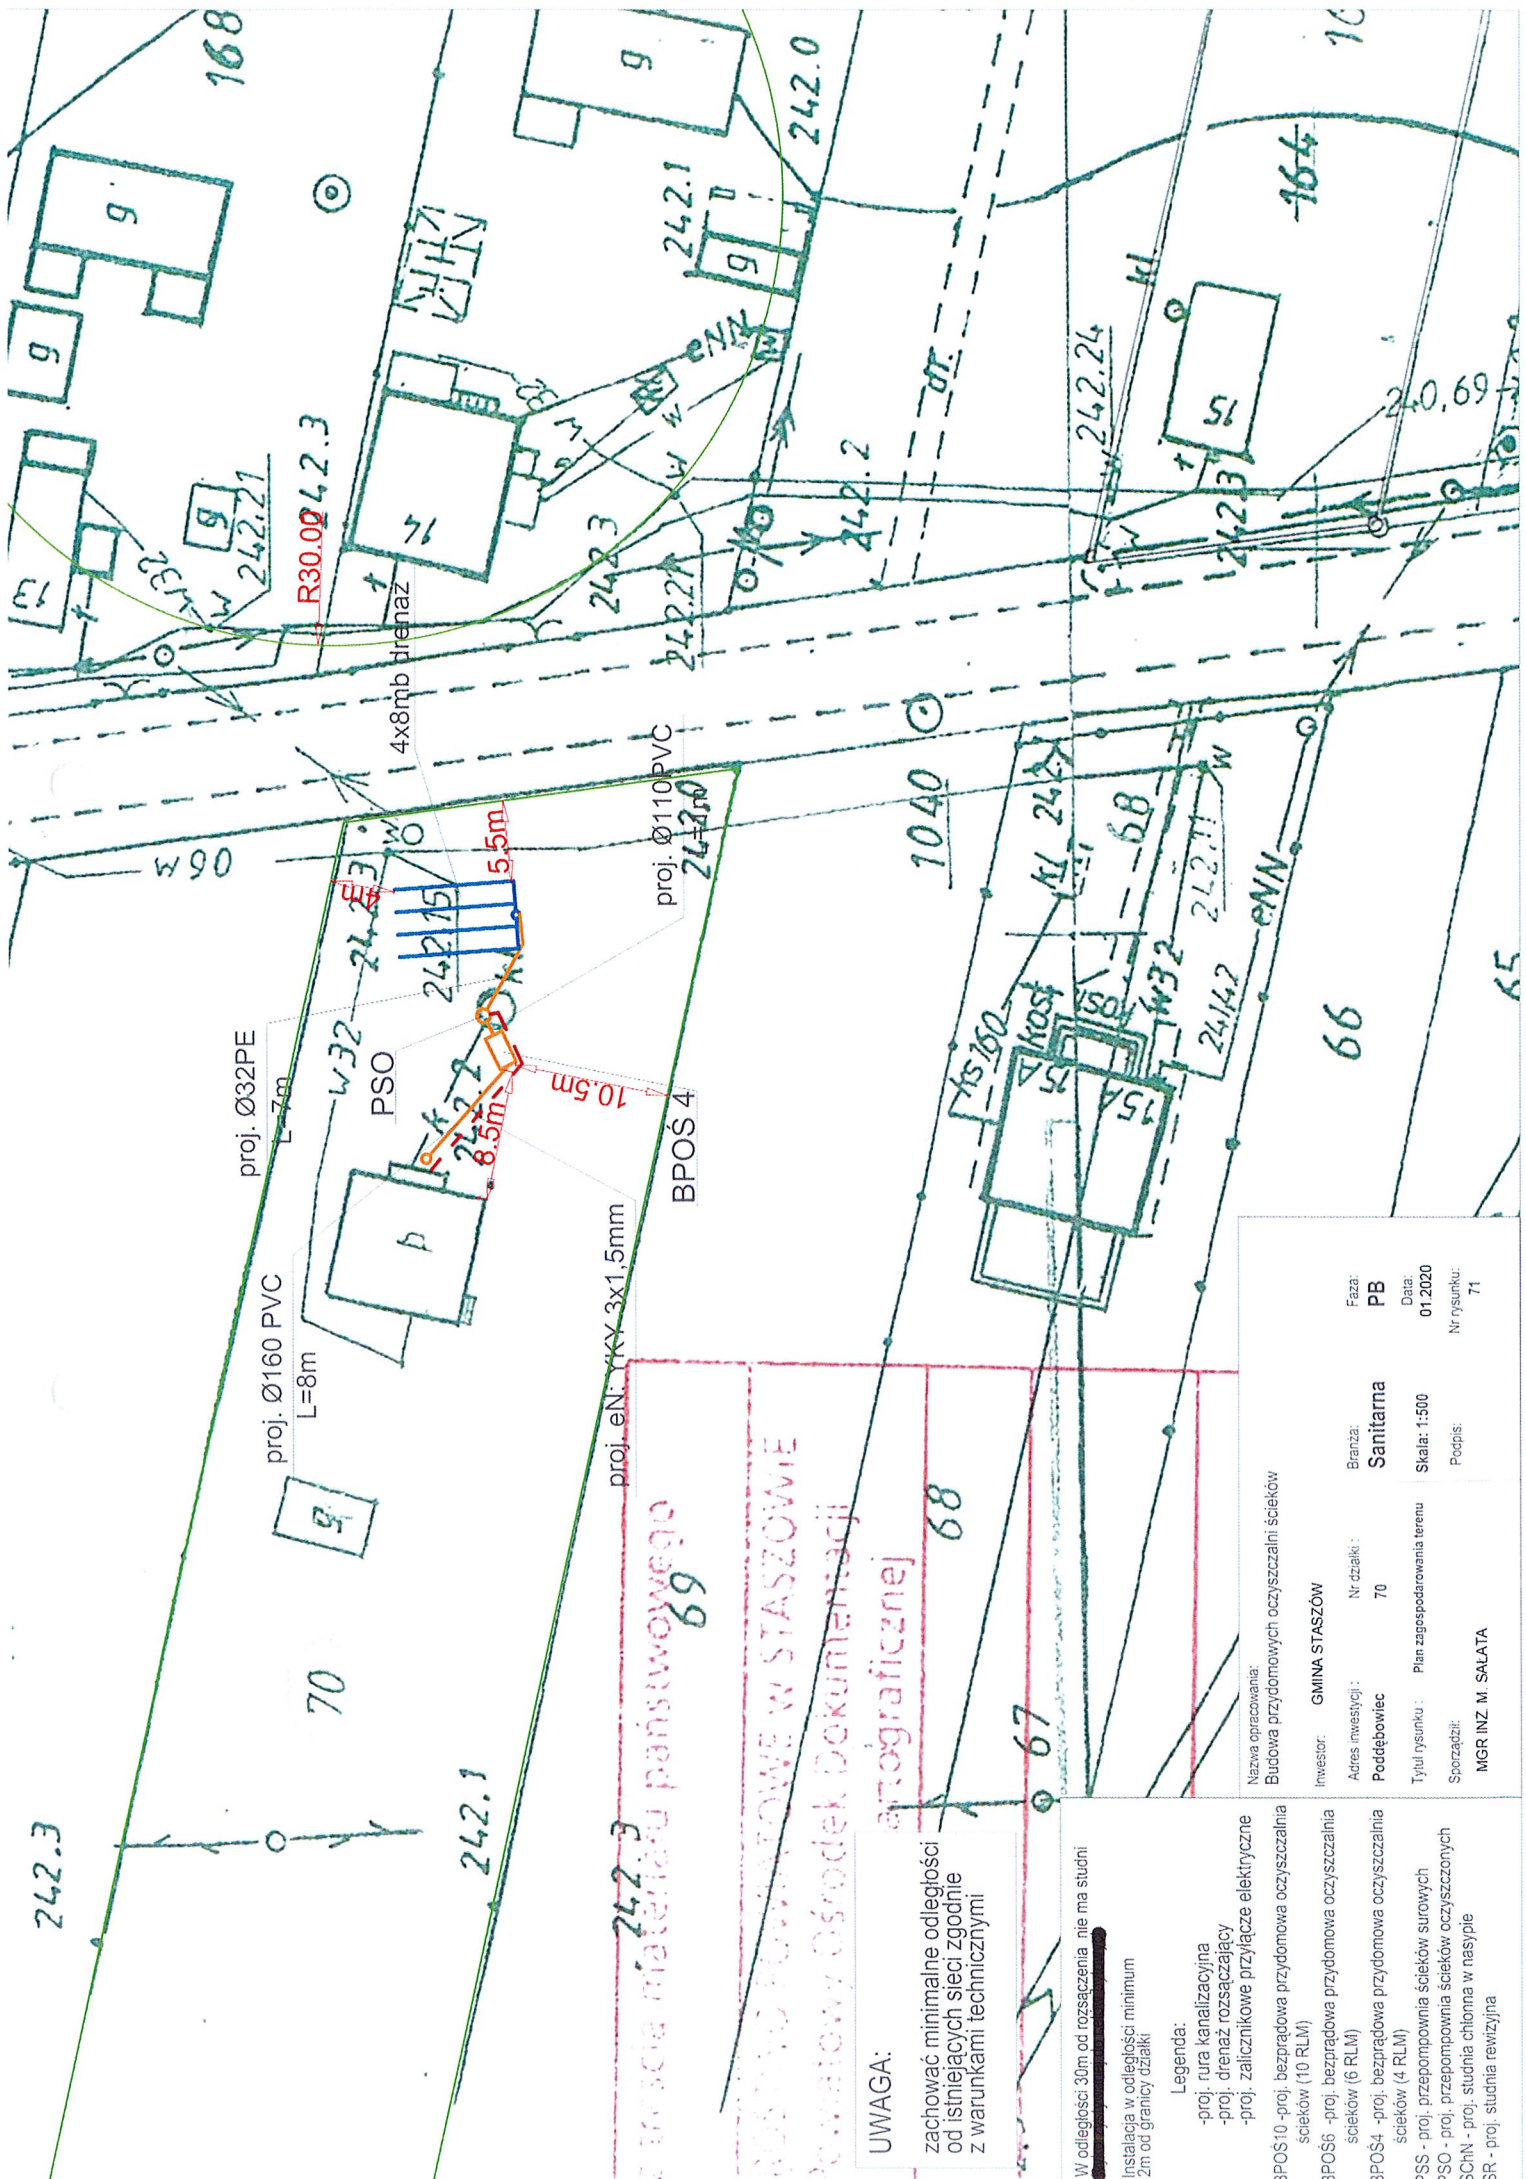

UWAGA:

zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni
Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozszczepiający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne
- 3POŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLM)
- 3POŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLM)
- 3POŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLM)
- PSO -proj. przepompownia ścieków surowych
- SCN -proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SR -proj. studnia chłonna w nasypie
- SR -proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Investor:	GMINA STASZÓW	Faza:	PB
Adres inwestycji:	Nr działki: 70	Branża:	Sanitarna
Poddębówiec	Plan zagospodarowania terenu	Skala:	1:500
Tytuł rysunku:		Podpis:	
Sporządził:		Nr rysunku:	71

MGR INŻ. M. SALATA



