


Hubert Radkowski

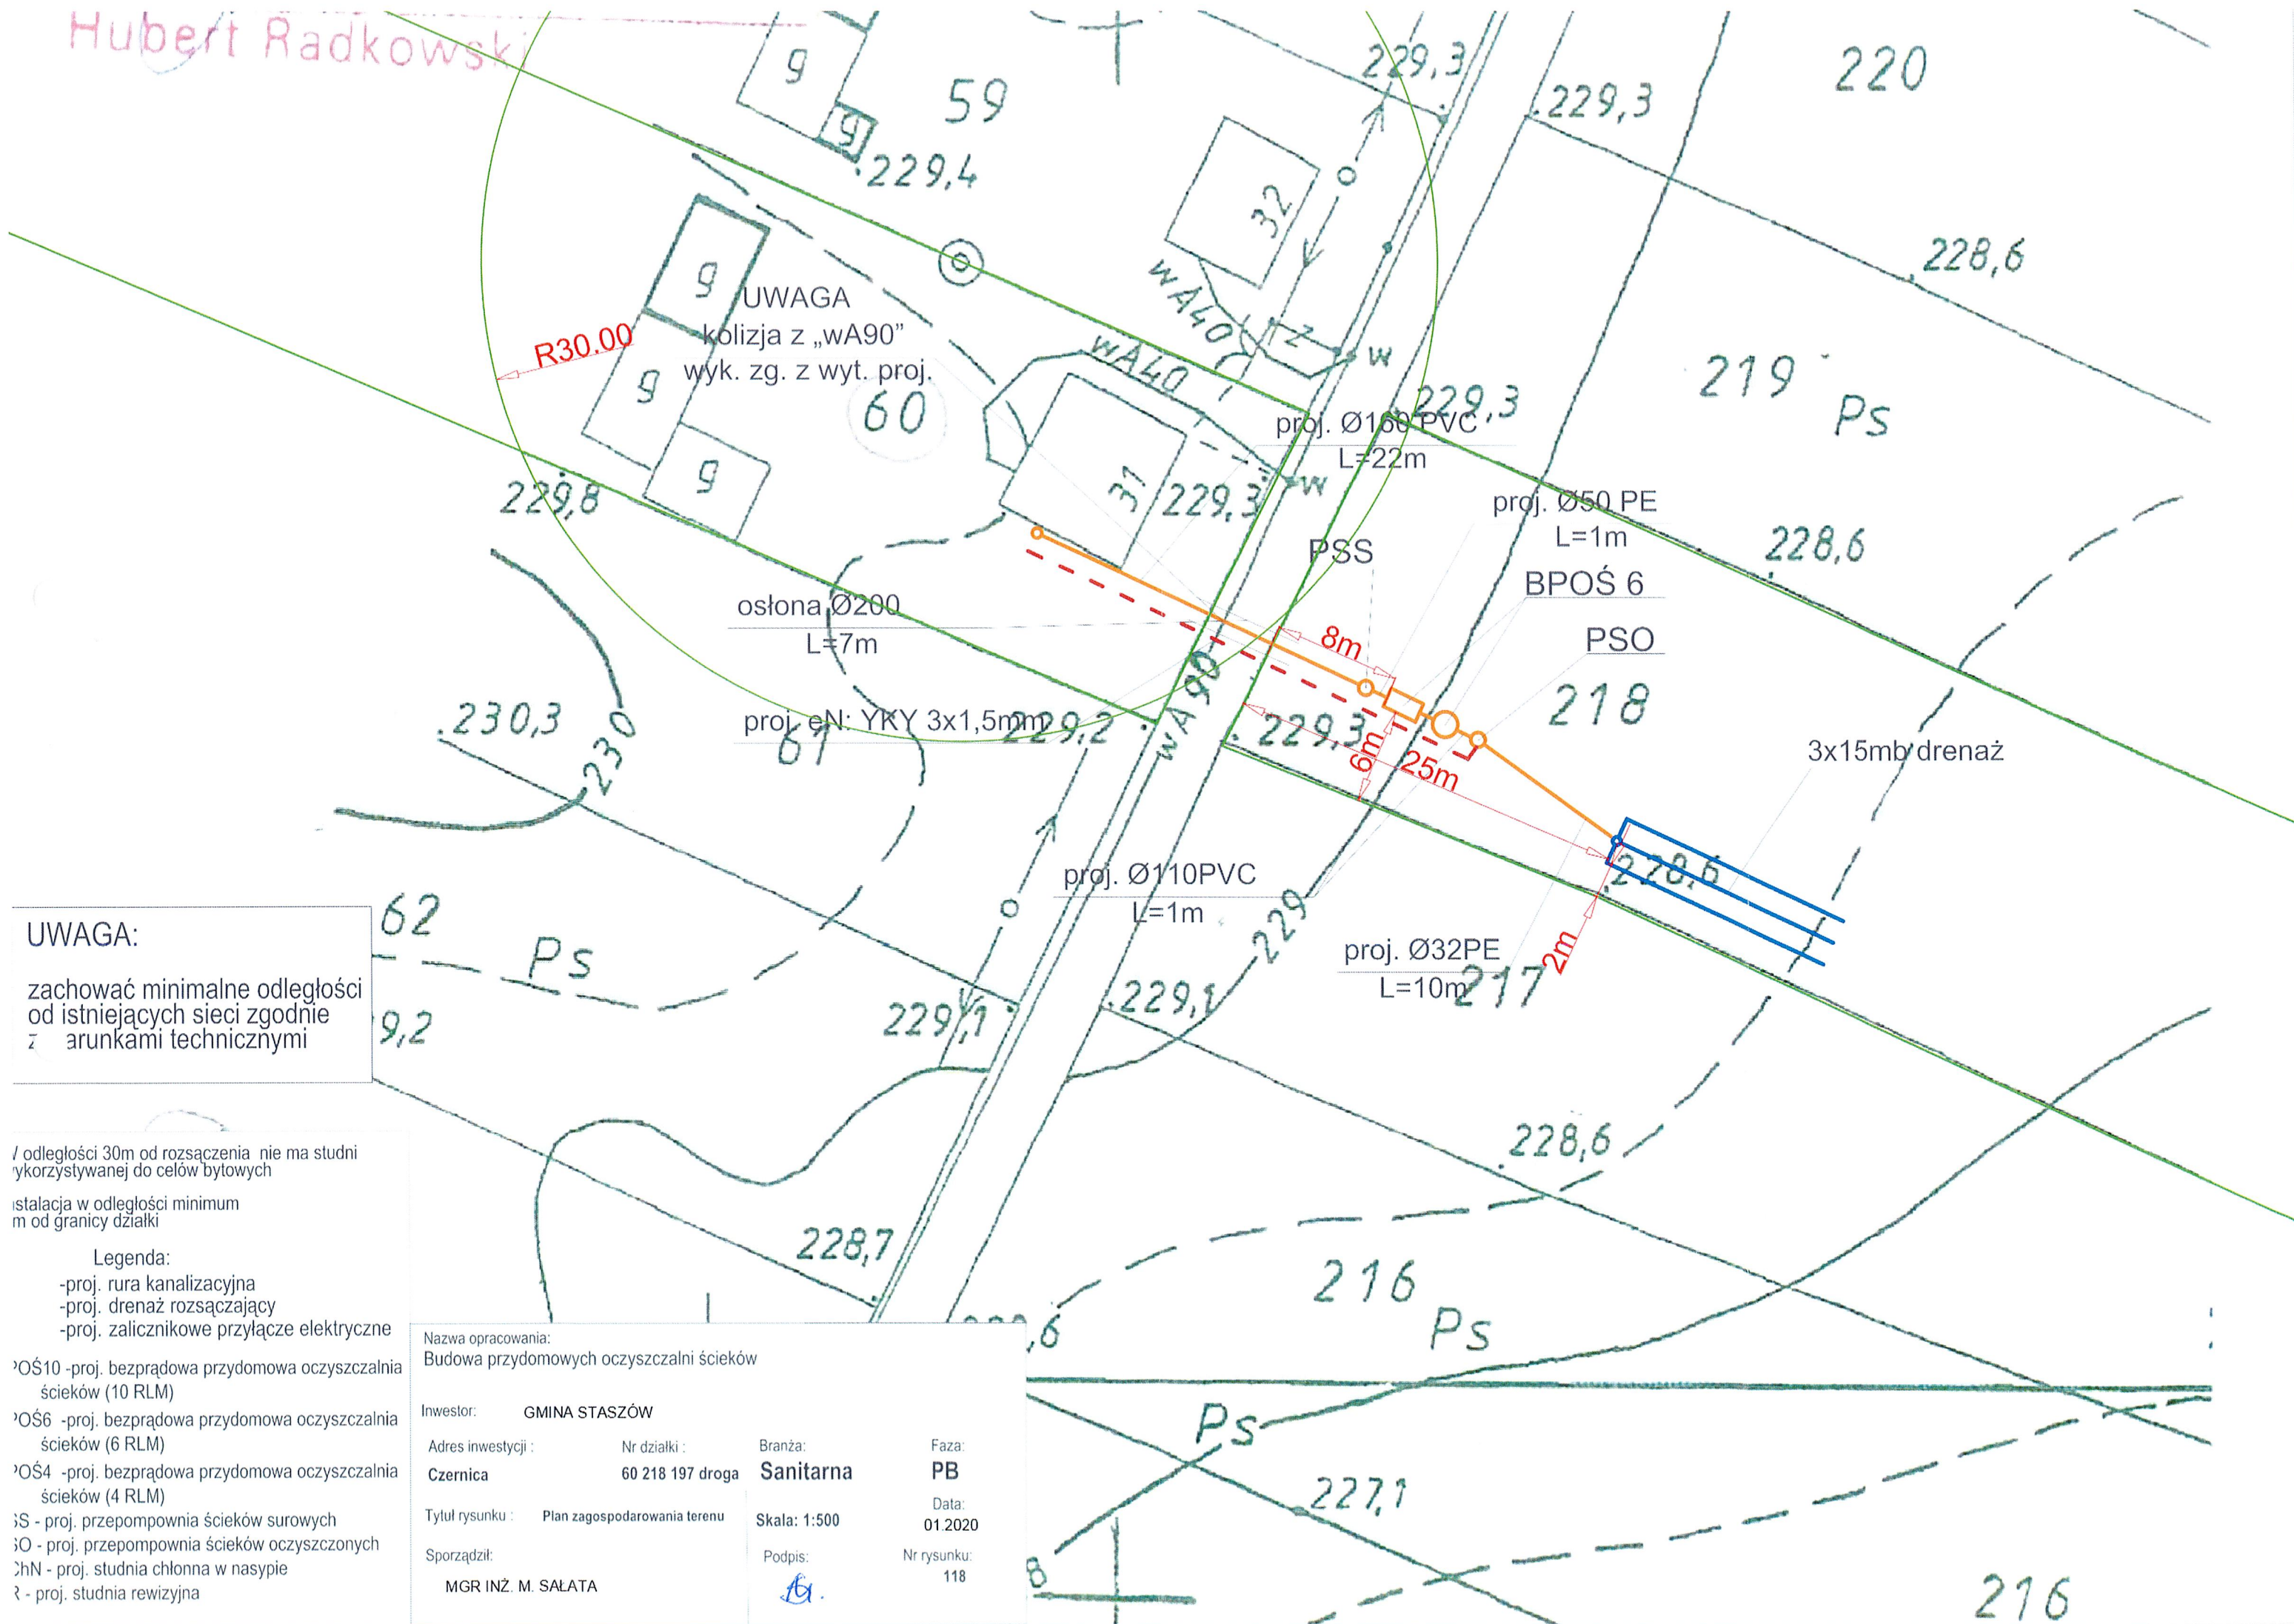

UWAGA:

zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

/ odległości 30m od rozsącenia nie ma studni
wykorzystywanej do celów bytowych

instalacja w odległości minimum
m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. drenaż rozsączający
- proj. zalicznikowe przyłącze elektryczne

POŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (10 RLM)

POŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (6 RLM)

POŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia
ścieków (4 RLM)

PS - proj. przepompownia ścieków surowych

PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych

StN - proj. studnia chłonna w nasypie

StR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Inwestor:

GMINA STASZÓW

Adres inwestycji:

Czernica

Nr działki:

60 218 197 droga

Branża:

Sanitarna

Faza:

PB

Data:

01.2020

Tytuł rysunku:

Plan zagospodarowania terenu

Skala: 1:500

Sporządził:

MGR INŻ. M. SALATA

Podpis:

[Signature]

Nr rysunku:

118

